

【添付資料3】事業予定地周辺ユーティリティ

1 電気

市道松岡南線に沿って、高圧線が敷設されている。特別高圧線は建設候補地の周囲には敷設されていない。(図1参照)

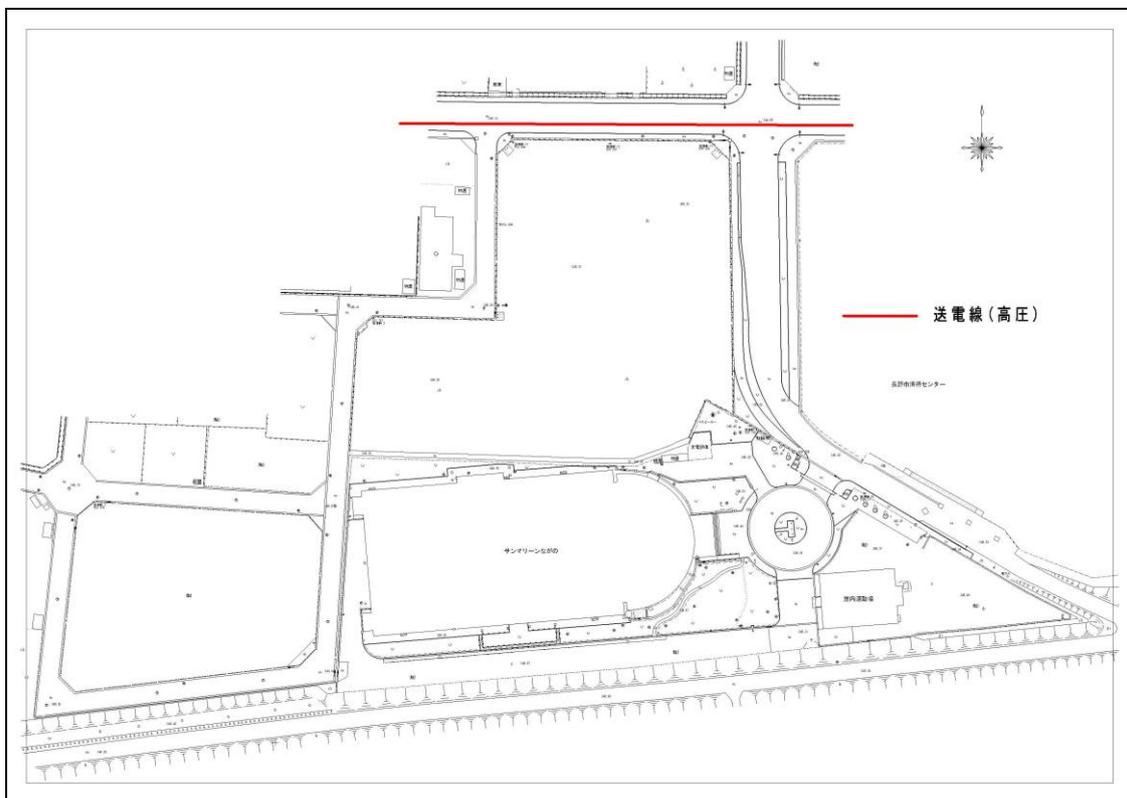


図 1 送電線の敷設状況

2 上水道

市道松岡南線に送水管が敷設されており、建設候補地周囲の道路に配水管が敷設されている。口径は50～200 mmである。(図2参照)

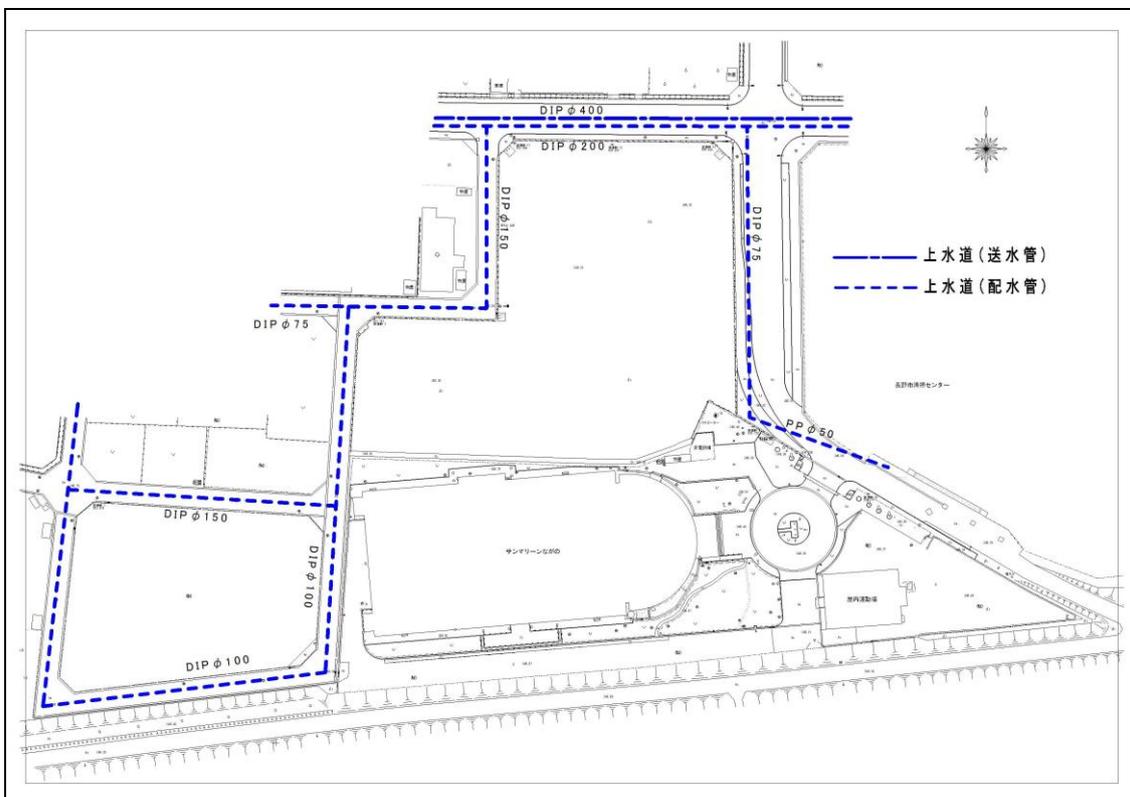


図 2 上水道の敷設状況

3 下水道

建設候補地周囲の道路に下水道が敷設されている。建設候補地周囲の下水道は、市道松岡南線に敷設されている管（350HP）に接続されている。（図3参照）

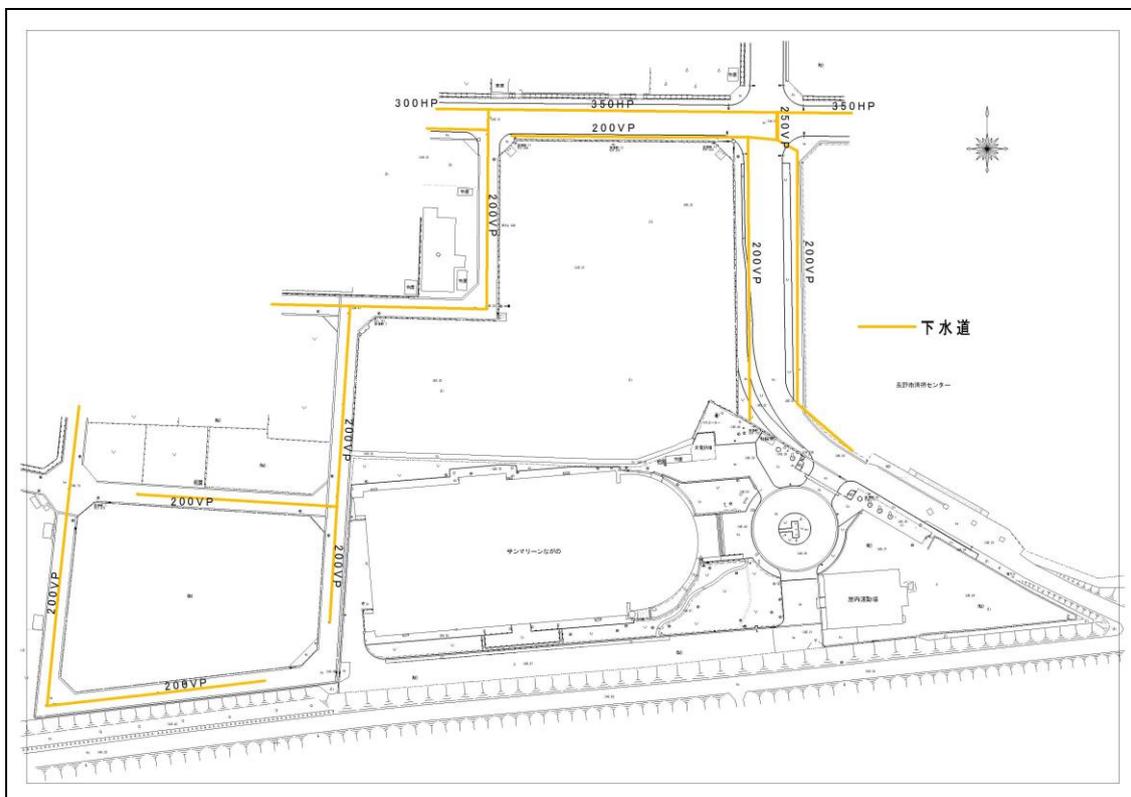


図 3 下水道の敷設状況

4 都市ガス

市道松岡南線に中圧の都市ガス供給設備が敷設されており、建設候補地周囲の道路には低圧の都市ガス供給設備が敷設されている。(図4参照)

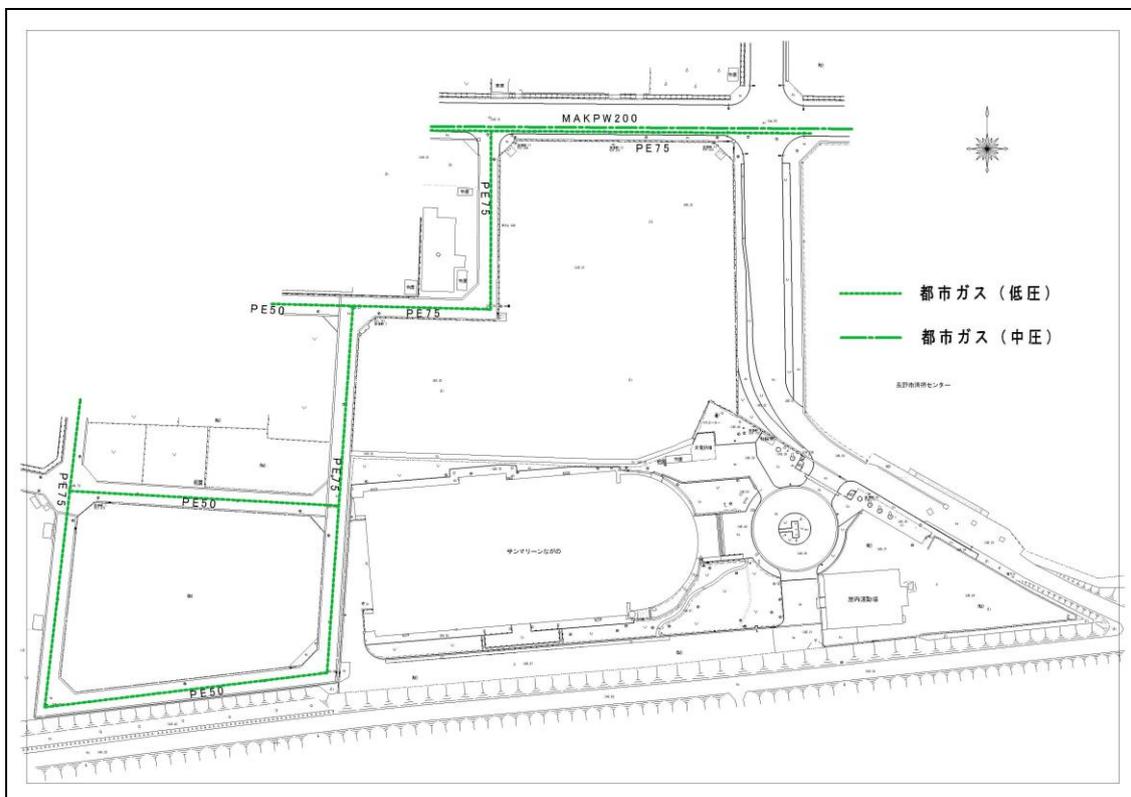


図4 都市ガスの敷設状況